

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирного дома по адресу  
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 51**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
1.1	Основание для предоставления фронта работ	Реализация Постановления администрации города Красноярска от 24.03.2014г. № 143 « О порядке предоставления субсидий из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с проведением капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов»
1.2	Сроки выполнения работ	В период до 01.10.2016 г.
1.3	Основные сведения к выполнению работ	<p>Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием Заказчика, сметной документацией.</p> <p>Основные требования к выполнению работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подрядной организации произвести оформление ордера на производство работ по благоустройству территории в МКУ «УДИБ».</li> <li>2. При необходимости совместно с УК согласовать схему организации движения в УГИБДД УВД г.Красноярска.</li> <li>3. С момента начала производства работ Подрядчик устанавливает на территории проведения работ ограждения.</li> <li>4. Проводимые работы должны быть безопасны для населения, при производстве работ должна быть обеспечена защита окружающей среды.</li> <li>5. Обеспечить отвод поверхностных вод самотеком по покрытию; обеспечить отсутствие после дождя застоя воды глубиной более 1,0 см.</li> <li>6. Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения, в соответствии со СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", не менее 0,93%; водонасыщение - не более 5%.</li> </ol> <p>Основные требования к используемым материалам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Смесь асфальтобетонная: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для ремонта асфальтобетонного покрытия межквартальных проездов, дорог и придомовых территорий: горячая плотная мелкозернистая, толщиной 5 см, тип Б, марка II (ГОСТ 9128-97) при применении двухслойного покрытия нижний слой пористый, крупнозернистый марки II, толщиной 7 см;</li> <li>- для ремонта асфальтобетонного покрытия тротуаров: плотная песчаная, толщиной не более 5 см, тип Б, марка III;</li> </ul> </li> <li>2. Битум нефтяной, марка БНД – 90/130;</li> <li>3. Щебень в соответствии с ГОСТ 8267-93;</li> <li>4. Бортовой камень: БР 100.30.15 (марки бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона не ниже В30), БР 100.20.8 (марки бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона не ниже В22.5), по ГОСТ 6665-91;</li> <li>5. Плита перекрытия колодца ПП 15.15.</li> </ol> <p>Особые условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремонт и подъем ненормативных колодцев на объекте производить совместно с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;</li> <li>2. При выявлении необходимости проведения ремонта</li> </ol>




		конструктивных элементов (отмосток), выполнение данных мероприятий согласовать с Управляющей компанией.
1.4	Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ	Общий журнал работ, акты на скрытые работы, акты о передаче объекта в эксплуатацию, акты лабораторных испытаний проб асфальтобетонного покрытия, лабораторные данные испытаний асфальтобетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление асфальтобетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления асфальтобетонной смеси; паспорта на все применяемые строительные материалы и изделия, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, фотофиксация до, во время и после выполнения работ.
1,5	Порядок приёмки выполненных работ	Согласно договора подряда, в соответствии с требованиями Постановления администрации города Красноярска от 24.03.2014г. № 143
1.6	Перечень регламентирующих документов	СНиП III-10-75; СНиП 12-03-2001, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 8267-93; ГОСТ 6665-91;

## РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1	Гигиенические требования	Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03
2.2	Требования к составу эксплуатационно – технической документации	Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации.
2.3	Требования к гарантийным обязательствам	Гарантийный срок выполненных работ - не менее 4 лет со дня подписания акта выполненных работ. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более трех рабочих дней.
2.4	Требования к компаниям	Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год).

Представитель по доверенности

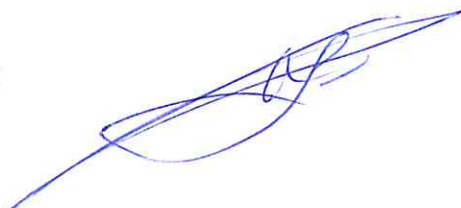

А.В. Михневич